



**MUNICÍPIO DE NOVA  
ESPERANÇA DO SUDOESTE**  
Estado do Paraná



**TERMO DE REFERÊNCIA  
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS A VAPOR  
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED**

**1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

- A) Fornecimento e instalação de 121 (cento e vinte uma) luminárias para iluminação pública em LED, conforme classificação da via - NBR 5101:2018, com:
- I) alto fator de potência;
  - II) baixa distorção harmônica;
  - III) alto índice de reprodução de cor;
  - IV) aplicação na tensão de 127V a 220V;
  - V) temperatura de cor 4.000K;
  - VI) base para relé de 5 pinos ou superior;
  - VII) vida útil  $\geq$  70 mil horas; e
  - VIII) garantia total de 5 anos;
- B) Remoção e descarte adequado dos equipamentos de iluminação substituídos (lâmpadas de descarga, luminárias e reatores);
- C) Fornecimento e instalação de 121 (cento e vinte e um) relés foto controladores eletrônicos 3 pinos, com durabilidade maior do que 30.000 ciclos (com ensaio em laboratório independente);
- D) Fornecimento e instalação de 121 (cento e vinte e um) braços para fixação de luminárias em LED (modelo BR3), em substituição de braços existentes incompatíveis para este tipo de luminária.
- 1.1.** Fornecimento e instalação de 520 (Quinhentos e vinte) metros de cabo de cobre flexível HEPR de 3 vias de 2,5mm<sup>2</sup> cada e isolamento de 1kV.
- 1.2. Classificação da Via (tráfego de veículos) – NBR 5101:2018:**
- V1:** trânsito rápido ou arterial (tráfego intenso);
  - V2:** trânsito rápido ou arterial (tráfego médio), ou coletora (tráfego intenso);
  - V3:** coletora (tráfego médio);
  - V4:** coletora (tráfego leve) ou local (tráfego médio).
- 1.3. Classificação da Via (tráfego de pedestre) – NBR 5101:2018:**



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



- P1:** uso noturno intenso (calçadas e ruas de comércio);  
**P2:** uso noturno semi-intenso (avenidas, praças e áreas de lazer);  
**P3:** uso noturno moderado (passeios, acostamentos);  
**P4:** uso noturno baixo (passeio de bairro residencial).

## 2. ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINÁRIAS LED:

### 2.1. Quantidades de luminárias e potências máximas:

Quantidades de luminárias a serem fornecidas e instaladas:

CLASSIFICAÇÃO DA VIA	POTÊNCIA MÁX. (W)	FLUXO LUMINOSO MÍNIMO (LÚMENS)	QUANTIDADE	LOCAL (LOGRADOURO / TRECHO) *
V3	180	27.000	41	Rua Ricieri Vitoretto
				Rua Xavier Minski
				Prolongamento da Avenida Iguaçu
				Avenida Alexandre Bonetti
				Rua Santo Antonio
				Rua Pernambuco
				Rua Matagal
				Rua Joaquim José Nazario
				Rua Paulo Bonetti
				Rua Travessa Rodoviária
				Avenida Teodoro Locks
				Rua Rui Barbosa
				Rua Antonio Carlos Figueredo
V4	50	7.500	80	Rua Beija Flor
				Rua das Flores
				Rua Otavio Nunes de Araujo
				Rua Elias João Schimtz
				Rua Gertrudes Schimtz
				Rua Teotonio da Rocha
				Rua Zampoli Rocha
				Rua Geni Fraga
				Rua Três Balizas
				Rua Rio de Janeiro
				Rua Itaboraí
				Rua José da Silva Baschiroto
				Rua Adolfo da Silva Stang
				Rua Walter Pecoitz
				Rua Luiz Prolo
				Rua Terezinha R. Boeger
				Rua Humberto Backs
Rua Rui Barbosa				
Rua Castro Alves				
Rua Paulo Bonetti				

Tabela 01 – Potência e fluxo luminoso mínimo das luminárias.



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



## Características elétricas e fotométricas das luminárias:

- I. Tecnologia de LED do tipo SMD (Surface Mounted Diode);
- II. Eficiência Energética  $\geq 150$  (lm/W);
- III. Fator de potência  $\geq 0,92$ ;
- IV. Distorção harmônica total (THD)  $\leq 20\%$ ;
- V. Protetor de surto DPS, classe II ou superior, externo ao driver,  $\geq 10\text{kV}$  e  $\geq 12\text{kA}$ .
- VI. Vida útil igual ou superior a 70.000 (setenta mil) horas;
- VII. Tensão de trabalho 127V a 220V;
- VIII. Driver incorporado internamente à luminária, dimerizável por meio do padrão 0-10V ou DALI;
- IX. Temperatura de cor 4.000K, com variação aceitável entre 3.710K e 4.260K;
- X. Índice de reprodução de cor  $\geq 70$ ;
- XI. Controle de distribuição limitada ou totalmente limitada.

## 2.2. Características mecânicas:

- I. Proteção mecânica mínima IK08 (grau de proteção contra impacto);
- II. Grau de proteção no mínimo IP-66 (Ingress Protection);
- III. Encaixe lateral para braço de  $\text{Ø}48\text{mm}$  e  $\text{Ø}60,3\text{mm}$ ;
- IV. Parafusos de fixação em aço inoxidável ou galvanizado;
- V. Pintura eletrostática com tinta poliéster em pó na cor cinza, com proteção UV;
- VI. Possuir na sua parte superior uma tomada padrão 5 pinos ou superior;
- VII. Fácil montagem para instalação;
- VIII. A abertura e fechamento da luminária deve permitir fácil acesso aos seus componentes sem perda de vedação e grau de proteção;
- IX. Não possuir orifícios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a entrada de insetos;
- X. Possibilitar manutenção do módulo/placa led ou driver sem a necessidade da troca total do equipamento em caso de falha;
- XI. Possuir identificação indelével com as informações: nome do município, número de patrimônio, potência da luminária, eficiência, temperatura de cor e data de fabricação do lote (para controle de garantia e furtos);
- XII. O conjunto deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas do ar ambiente entre  $-5^{\circ}\text{C}$  e  $+35^{\circ}\text{C}$ , no período noturno.



**MUNICÍPIO DE NOVA  
ESPERANÇA DO SUDOESTE**  
Estado do Paraná



### 3. CERTIFICAÇÃO, GARANTIA E ESTUDO LUMINOTÉCNICO

A empresa classificada em primeiro lugar, conforme regras do processo licitatório, deverá fornecer juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO, exigidos no instrumento convocatório, os seguintes documentos:

- a) Certificado e registro de conformidade da(s) luminária(s) a ser(em) fornecida(s), emitido(s) pelo INMETRO, além do selo ENCE. A luminária deve atender a todos os requisitos técnicos de segurança e desempenho constantes na portaria do INMETRO nº 62 de 17 de fevereiro de 2022, além das especificações técnicas deste Termo de Referência. Para fins de aprovação da luminária, deve ser informado o número do registro da mesma junto ao INMETRO.
  - a.1) Não devem ser entregues, em hipótese alguma, relatórios de luminárias diferentes das que foram indicadas na proposta, atendendo às exigências deste Termo de Referência, exceto se pertencentes a uma mesma família, e compiladas em um único documento.
  - a.2) O registro deve estar com a situação “Ativa” e será verificado no próprio site do INMETRO.
  
- b) Carta(s) de garantia(s) do(s) fabricante(s), endereçada ao município, com a relação de todos os itens cobertos pela garantia (5 anos) e a data de vigência desta. (luminárias e relés fotoeletrônicos).
  - b.1) Enquanto durar o período de garantia do fabricante, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os custos com transporte da mercadoria para o Município, bem como o método de embalagem adequado à proteção efetiva contra choques e intempéries no deslocamento.
  
- c) Estudo Luminotécnico da(s) luminária(s) a ser(arem) fornecida(s), em conformidade com a NBR 5101:2018, ou projeto elaborado por engenheiro eletricista, e as disposições deste Termo de Referência. O estudo deverá vir assinado pelo responsável técnico.

#### 3.1. Estudo Luminotécnico



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná




A empresa primeira colocada deverá apresentar além do certificado (registrado) do produto emitido pelo INMETRO e a(s) carta(s) de garantia do(s) fabricante(s);

- 1) Estudo luminotécnico impresso e digital (elaborado no Dialux) compreendendo as exigências deste Termo de Referência; e
- 2) As curva(s) IES do(s) equipamento(s) a ser(arem) fornecido(s).

### 3.1.1. Parâmetros para o Estudo Luminotécnico:

Os parâmetros abaixo deverão ser adotados, neste estudo, nas simulações e cálculos da iluminâncias e do fator de uniformidade alcançado pela(s) luminária(s) a ser(em) fornecida(s), para identificar o ganho em eficiência energética e desempenho do sistema de iluminação pública, decorrente deste investimento.

#### 3.1.1.1. Parâmetros gerais para todos os tipos de Via:

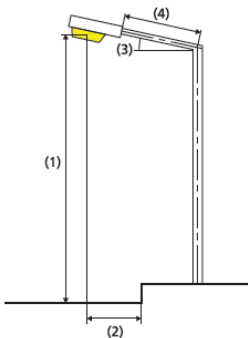

- Largura da calçada: 3,0 metros;
- Distância média entre postes: 36 metros;
- Distribuição: unilateral em cima;
- Inclinação do braço extensor (3): 5°;
- Distância de instalação do poste:  $(4) - (2) = 0,30$  m.

#### 3.1.1.2. Dados da Malha de Cálculo:

- a) Deve ser composta por 17 colunas de pontos igualmente distribuídas na direção longitudinal e cinco fileiras de pontos em cada faixa de rolamento, portanto, a quantidade total de pontos de acordo com a tabela:

Número de faixas de rolamentos	Quantidade de pontos da grade de cálculo
1	$17 \times 5 = 85$
2	$17 \times 10 = 170$
3	$17 \times 15 = 255$
4	$17 \times 20 = 340$
5	$17 \times 25 = 425$


- b) Calçadas/passeios devem possuir duas linhas longitudinais espaçadas entre elas em uma distância “d” e entre uma linha e a extremidade da calçada/passeio adjacente, espaçadas em “d/2”; contendo 17 pontos de cálculo.

#### 3.1.1.3. Parâmetros específicos para a Via **V3** – Calçada **P3**:




# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

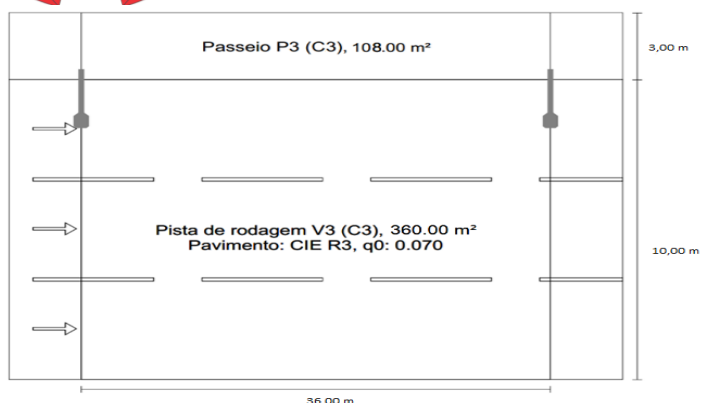

- Largura da pista de rolamento: 10,0 metros;
- Comprimento (projeção horizontal) do braço extensor (4): 3,00 metros;
- Altura do ponto de luz (1): 7,0 metros;
- Pendor do ponto de luz (2): 1,80 metro.

### 3.1.1.4. Parâmetros específicos para a Via V4 – Calçada P4:

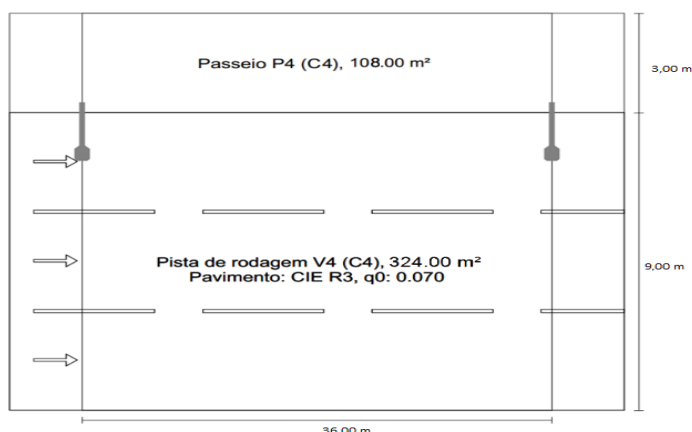

- Largura da pista de rolamento: 9,0 metros;
- Comprimento (projeção horizontal) do braço extensor (4): 3,00 metros;
- Altura do ponto de luz (1): 7,0 metros;
- Pendor do ponto de luz (2): 1,0 metro.

### 3.1.2. Resultados mínimos do Estudo Luminotécnico:

Os resultados mínimos do estudo luminotécnico, para a aceitação do produto, devem ser:

#### 3.1.2.1. Para todas as vias:

- Fator de manutenção 0.70

#### 3.1.2.2. Para Via V3 – Calçada P3:

- V3 - Iluminância Média Mínima  $\geq 15$  lux e Fator de Uniformidade Mínimo  $\geq 0,20$
- P3 - Iluminância Horizontal Média  $\geq 5$  lux e Fator de Uniformidade Mínimo  $\geq 0,20$

#### 3.1.2.3. Para Via V4 – Calçada P4:

- V4 - Iluminância Média Mínima  $\geq 10$  lux e Fator de Uniformidade Mínimo  $\geq 0,20$
- P3 - Iluminância Horizontal Média  $\geq 3$  lux e Fator de Uniformidade Mínimo  $\geq 0,20$

## 4. ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS

### 4.1. Relé Fotocontrolador

O relé foto controlador deve ter 3 pinos e controle eletrônico, do tipo LN (liga de noite) e FD/fail off (falha desligado), conforme a norma ABNT NBR 5123. Deve ter o invólucro em policarbonato com proteção UV; capacidade de carga de 1000W resistivo, com proteção contra



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



surtos de 5kA; índice de proteção IP-66; tensão de funcionamento de 127V a 220V e 60Hz; durabilidade dos contatos maior do que 30.000 (trinta mil) ciclos (com apresentação de ensaio em laboratório independente); e garantia mínima de 5 anos.

## 4.2. Cabos

Para a instalação das luminárias, deve ser utilizado um cabo HEPR de 3 vias de 2,5mm<sup>2</sup> cada e isolamento de 1kV, cor preta do isolamento externo e um dos fios deve ter o isolamento na coloração amarela e verde para ser utilizado como aterramento, de acordo com os padrões nacionais. Deve ser capaz de operar em regime permanente na temperatura interna da luminária e nas condições climáticas do município.

O terceiro condutor do cabo HEPR (na coloração amarela e verde) deve ser utilizado para conectar o aterramento da luminária à malha de aterramento ou ao neutro da rede BT (baixa tensão) da concessionária, conforme o caso.

## 4.3. Conectores

Deverão ser considerados na composição do preço do serviço de instalação, todos os conectores necessários para a correta conexão das luminárias na rede de energia.

Para a conexão da luminária ao cabo HEPR devem ser utilizados conectores apropriados, não devendo ser realizadas, em hipótese alguma, ligações sem conector (charrua). Para a conexão do cabo HEPR à rede de BT da concessionária, deverão ser utilizados conectores do tipo cunha ou perfurante, sempre respeitando todas as normas nacionais e da concessionária de energia.

## 4.4. Elementos de fixação do Braço de IP

Deverão ser considerados na composição do preço para fornecimento e instalação dos braços, todos os componentes necessários para a correta realização do serviço, tais como, parafusos, porcas, arruelas, cintas, abraçadeiras, hastes etc.

## 5. PARA ASSINATURA DO CONTRATO

No ato da assinatura do contrato deverão estar presentes representantes do CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, o fiscal e responsável técnico pelo objeto contratado. Nessa oportunidade, serão tratadas as especificidades do objeto contratado, devendo o licitante vencedor apresentar:

**5.1.** Cópia de documento de responsabilidade técnica pela execução deste objeto (Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou outro documento equivalente), devidamente recolhido

**Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.**



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



e assinado pelo profissional habilitado e autorizado, devidamente registrado no respectivo conselho de classe, o(a) qual ficará arquivado(a), juntamente com os demais documentos referentes a esta contratação;

**5.2.** Caso a PROPONENTE tenha apresentado, na fase da licitação, um pré-contrato de prestação de serviços com o(s) profissional(is) necessário(s) à execução das atividades, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar a comprovação do vínculo contratual ou empregatício com o(s) mesmo(s), sob pena de descumprimento de obrigação estabelecida no Edital, com respectivas sanções administrativas;

**5.3.** A relação do(s) trabalhador(es) capacitado(s) para o desempenho das funções, cujos cursos de capacitação deverão ser ministrados sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado, com o(s) respectivo(s) certificado(s) atualizado(s) de conclusão do(s) curso(s) de capacitação (NR10 e NR35), bem como, demonstrar a disponibilidade de equipamentos necessários e apropriados ao desempenho dos serviços;

5.3.1. O profissional habilitado e autorizado previsto neste subitem 5.3 pode ou não ser mesmo profissional previsto no subitem 5.2;

5.3.2. O curso de capacitação do trabalhador só terá validade se realizado pela PROPONENTE participante deste certame que o capacitou.

**5.4.** Caso a CONTRATADA decida pela utilização de equipamentos de guindar para elevação de pessoas, deverá comprovar também o curso de qualificação atualizado da Norma Regulamentadora – NR 12.

## 6. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE NO CERTAME

Sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e legislação vigente, a empresa provisoriamente classificada como primeira colocada que não cumprir todas as exigências técnicas descritas neste Termo de Referência será desclassificada do certame. Em decorrência disso, a próxima empresa melhor classificada será convocada para, no mesmo prazo regulamentar, apresentar os documentos exigidos neste edital. A empresa mais bem classificada que atender às disposições deste Termo e do Edital de Licitação será considerada a vencedora do certame.

## 7. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução do objeto é de **180 (Cento e oitenta)** dias, contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do contrato.





## **8. SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA**

Os braços de luminárias existentes deverão ser todos substituídos pelos braços modelo BR3, com 3 (três) metros de comprimento, que permitam a adequada fixação de luminária em LED.

O Município fará a substituição dos braços por BR3, levando em consideração a largura das vias onde ocorrerá a substituição das luminárias.

## **9. REMOÇÃO E DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES**

Sob hipótese alguma as lâmpadas poderão ser quebradas ou descartadas aleatoriamente. Em caso de luminárias que já se encontram quebradas, a CONTRATADA deve registrar o estado da luminária antes de retirá-la do local onde está instalada para demonstrar que não foi responsável pelo dano.

- a) A CONTRATADA se compromete e se responsabiliza pela utilização de todas as ferramentas e equipamentos necessários pelo manuseio e remoção das lâmpadas e materiais retirados.
  - a.1) A CONTRATADA deverá realizar o descarte de todos os bens removidos, **desde que**, credenciada por Órgão Ambiental competente, caso contrário, deverá, por conta e risco, terceirizar esse serviço. O responsável pelo descarte fica obrigado pelo acondicionamento, armazenamento e transporte, até a destinação final adequada do(s) bem(ns) removido(s), devendo, às suas expensas, assegurar-se contra todos os riscos, de acordo com a legislação vigente e normas de segurança estabelecidas pela ABNT.
  - a.2) Ao final dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de Destinação Final – CDF, contendo as seguintes informações: empresa geradora, tipo de resíduo, data de encaminhamento e descrição sucinta da técnica de destinação utilizada. O CDF deve estar assinado pela empresa que efetivamente realizou a destinação final ao resíduo.
  - a.3) O Certificado de Destinação Final – CDF deverá constar a relação de todo material retirado (luminárias, lâmpadas, reatores, capacitores, ignitores, relés e conectores),



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



bem como, a quantidade. O total de material retirado deverá ser compatível àqueles adquiridos e instalados.

## 10. FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

Os materiais e serviços serão recebidos por ponto, onde a luminária estiver substituída. As luminárias novas devem estar corretamente instaladas e funcionando, e o recebimento se dará apenas após contagem e verificação por parte da fiscalização.

O fiscal designado deverá se certificar, a cada luminária removida, a substituição pela licitada, podendo, na oportunidade da vistoria, solicitar informações, ficando a CONTRATADA obrigada a prestá-las.

Os bens instalados serão recebidos provisoriamente pelo fiscal, a ser(em) designado(s) para tanto, o(s) qual(is), também, verificará(ão), a cada pagamento, a consistência e a exatidão da nota fiscal/fatura, apresentada em uma via.

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado em até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do CONTRATANTE, o(s) objeto(s) será(ão) considerado(s) como recebido(s) definitivamente. A partir do recebimento definitivo será considerado o início do prazo de garantia, que deve ser de no mínimo 5 (cinco) anos, conforme previsto neste Termo de Referência.

O Município não se responsabilizará pelo transporte, armazenamento, instalações inadequadas e/ou guarda do(s) bem(ns).

## 11. FORMA DE CONTRATAÇÃO

A contratação dos serviços será feita por licitação, do tipo menor preço global, na modalidade pregão eletrônico, em lote único. A escolha dessa forma de contratação objetiva reduzir os custos de aquisição, ampliar a concorrência entre os fornecedores, otimizar os trabalhos de gestão e fiscalização do contrato, proporcionar ganhos com aumento de escala, reduzir riscos e problemas durante a execução dos serviços e aumentar a segurança na necessidade de acionamento de garantia contratual.

Será permitida a participação de PROPONENTES em Consórcios, formado por, no máximo, 2 (duas) empresas, de forma a ampliar a competição no processo licitatório e possibilitar que empresas especializadas em fornecimento e instalação somem esforços para apresentar proposta mais vantajosa ao CONTRATANTE.

**Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.**



**MUNICÍPIO DE NOVA  
ESPERANÇA DO SUDOESTE**  
Estado do Paraná



## **12. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA**

**12.1.** O pagamento da última parcela fica condicionado à apresentação de:

- a) Protocolo de entrega da atualização do Cadastro dos serviços executados junto a Concessionária;
- b) CDF – Certificado de Destinação Final, que será arquivado juntamente as medições dos serviços;
- c) Termo de Recebimento Provisório.

**12.2.** Os valores referentes à última parcela não poderão ser inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 04 de setembro de 2023.

Lilian Giseli Alberton  
Engenheira Civil  
CREA/SC 812135/D